


Перфорированные лотки с высотой боковой стенки 80 мм

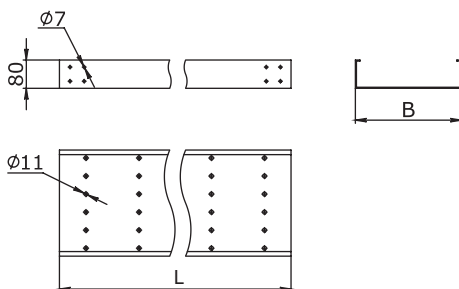


Назначение

- построение кабельных трасс для прокладки проводов и кабелей.

Высота Н, мм	Длина L, мм	Ширина В, мм	Толщина, мм	Вес, кг/м	Т.И.З.,* мм ²	Код
80	3000	100	3	1,67	7800	GPS30810R
		150	3	1,79	11800	GPS30815R
		200	3	2,5	15700	GPS30820R
		300	3	3,9	23600	GPS30830R
		400	5	5,47	31500	GPS30840R
		500	5	5,64	39500	GPS30850R
		600	5	6,38	48000	GPS30860R

* Теоретически используемая зона лотка – полезное сечение лотка, в котором размещается кабель

График нагрузки

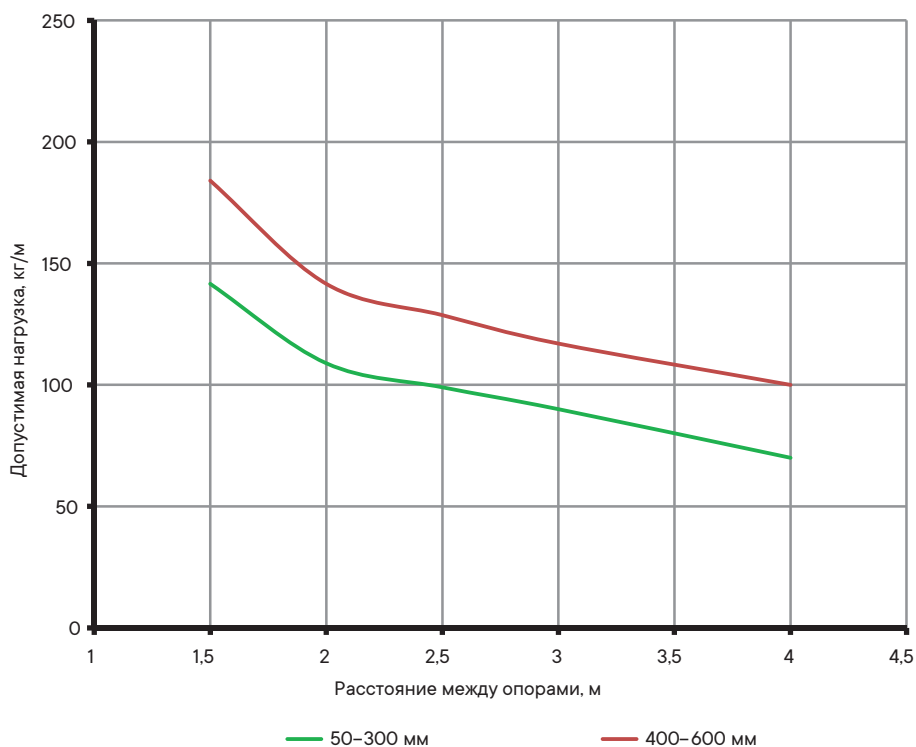

Условия испытаний лотков на безопасную рабочую нагрузку

- испытания по ГОСТ Р 52868 п. 10.3.3;
- расстояние от места стыка прямых секций в концевом пролете до опоры составляет 1/4–1/5 от длины пролета;
- продольный прогиб не более 1/100 от длины пролета;
- поперечный прогиб не более 1/20 от ширины лотка;
- коэффициент запаса не менее 1,7 от заявленной нагрузки.